

A


B

C


D

E

F

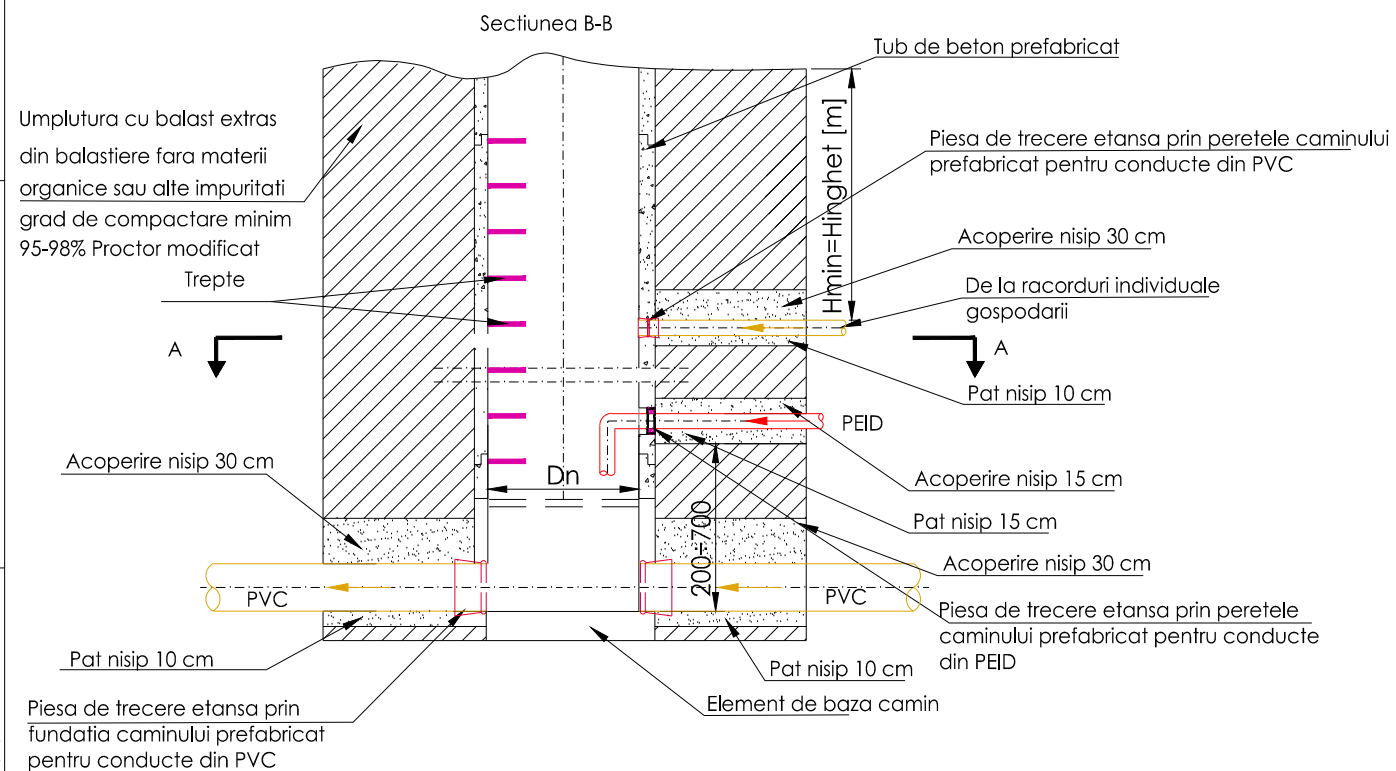

Sețiunea A-A
scara 1:50

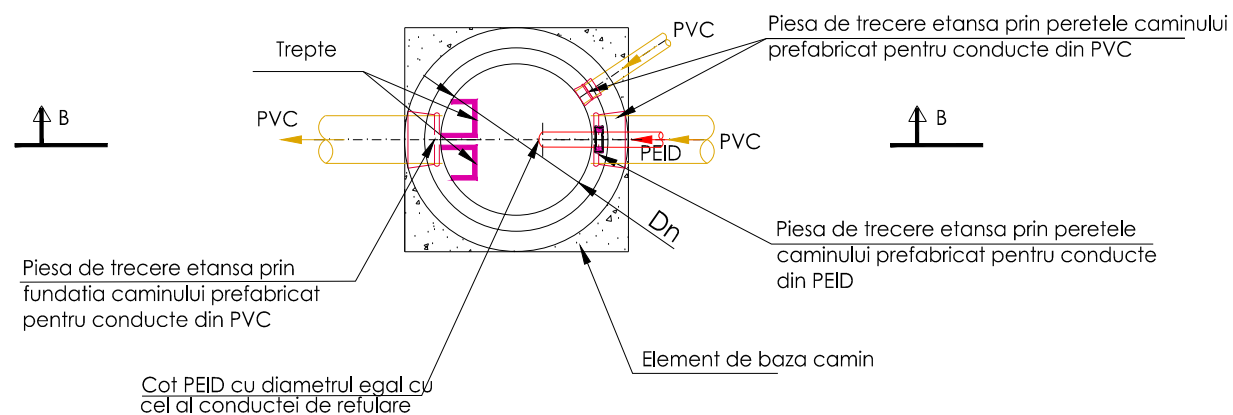

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE
"CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE
PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

Clasificarea constructiilor:
Conform STAS 4273/1983 - CLASA IV
Conform HG 766/1997 - CATEGORIA NORMALA C

NOTE GENERALE:

- Se vor respecta intocmai Normele in vigoare privind Securitatea si siguranta muncii;
- Se vor respecta instructiunile de montaj de la furnizori, privind echipamentele, armaturile respectiv conductele si fitingurile;
- Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica cotele din proiect cu situatia din teren.

*CERINTELE DE CALITATE MINIMA CORESPUNZATOR NIVELULUI DE PERFORMANTA SUNT: Saac.

- IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE H.G. 925 - 1995 COMPLETATA CU ORDINUL MLPTL NR. 817/2021.

*CATEGORIA DE IMPORTANTA A LUCRARILOR HIDROTEHNICE ESTE "C" (NORMALA) - IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE HG 766 - 1997.


NOTA:

Detaliul se aplica pentru racordarea:


- conductelor de racord care descarca in caminele de vizitare;
- conductelor de refulare de la SPAU-ri in caminele de vizitare de pe retea de canalizare menajera gravitationala.

4


Detaliu montaj piesa de trecere prin peretele
caminului de beton pentru conducte din PVC

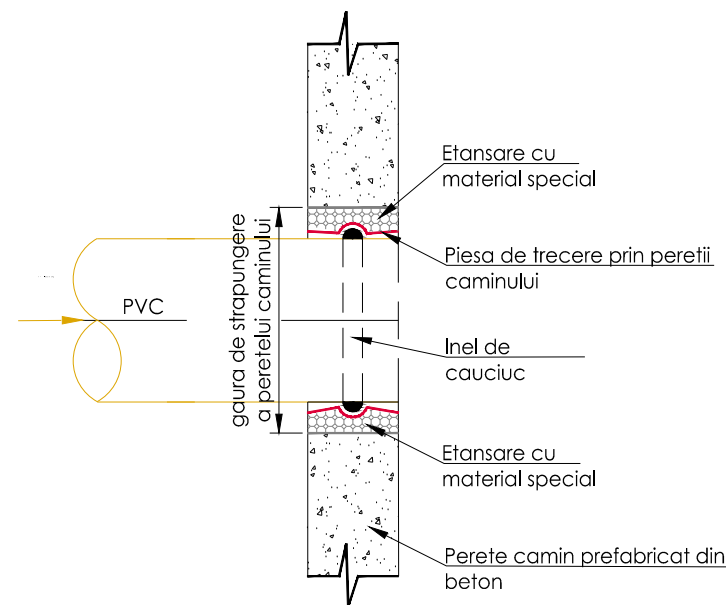

Piesa de trecere etansa
(prin fundatia caminului)
cu garnitura de cauciuc
pentru conducte PVC

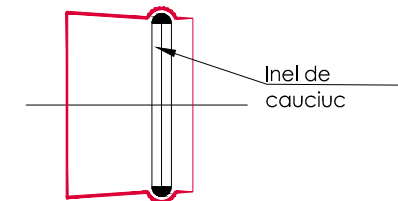


Piesa de trecere etansa
(prin peretele caminului)
cu garnitura de cauciuc
pentru conducte PVC

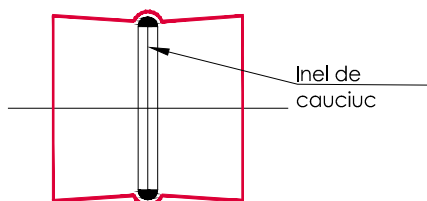


Nota:

- Piesa de trecere din PVC prin peretele caminului se foloseste pentru conductele de racord care descarca direct in caminul de vizitare prefabricat;
- Procedura de lucru pentru conducta de racord cuprinde urmatoarele operatii:
- se gaureste peretele caminului de vizitare, diametrul gaurii trebuie sa fie mai mare decat diametrul exterior al piesei de trecere;
 - se monteaza piesa de trecere pe pozitia corespunzatoare;
 - spatiul ramas gol intre peretele caminului si piesa de trecere si etanseaza cu material special;
 - se monteaza conducta de racord prin piesa de trecere montata;

Detaliu montaj piesa de trecere prin peretele
caminului prefabricat pentru conducte din PEID

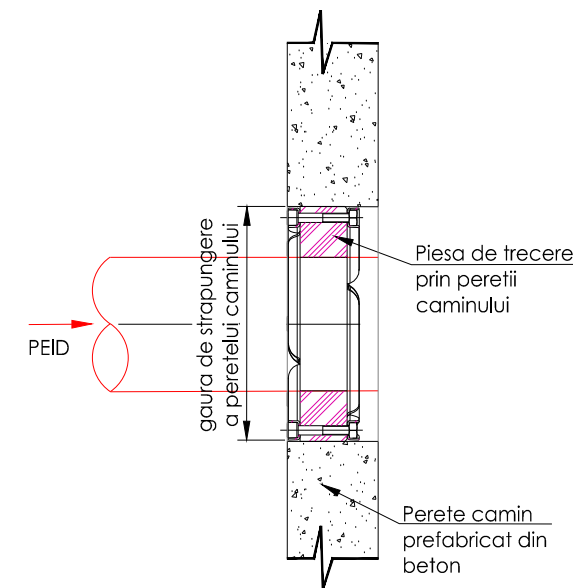

Piesa de trecere etansa
(prin peretele caminului)
pentru conducte PEID

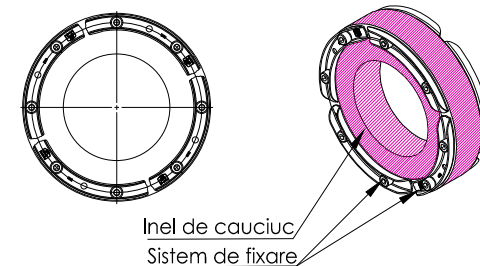

Revizia	Nume	Data	Motivul revizuirii si documentul		
Autoritatea contractanta/Beneficiar:			Denumire proiect:		
PRIMARIA COMUNEI STEFANESTII DE JOS Sos. Stefanesti, nr. 116, com. Stefanestii de Jos, jud. Ilfov Cod fiscal: 4420776, Tel.: 021.361.35.29			EXTINDERE RESEA DE CANALIZARE, RACORDURI DE CANALIZARE SI BRANSAMENTE DE APA PE STR. FRASINULUI, FAGULUI, STEJARULUI SI MARULUI COMUNA STEFANESTII DE JOS, JUDETUL ILFOV		
Proiectant: HYDROTECH ENGINEERING & CONSULTING Activitati de inginerie si consultanta tehnica Str. Santierului, nr. 14B, C2, Buftea, Ilfov Tel.: +40 731 029 881; Email: hydrotech.encon@gmail.com J23/2917/2019 CUI: RO41342884			Proiect nr.	Codul documentului	Faza
			26P05/ 2026	RE-DWG-007-00-R	P.T.+D.E.
			Titlu plansa:		
			DETALIU PIESA DE TRECERE PRIN CAMIN VIZITARE		
			Scara:		
			-		
			Data:		
			06.2026		
			A3		
			Pagina:		
			1/1		
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design HYDROTECH ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.			Reproducerea, distribuirea si utilizarea acestui document, cat si comunicarea continutului altor persoane decat cele autorizate este interzisa. Persoanele responsabile vor fi trase la raspundere pentru daunele aduse. Toate drepturile rezervate HYDROTECH ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.		